


Unterbrechungszeiten/Sperrzeiten für Wärmepumpenanlagen

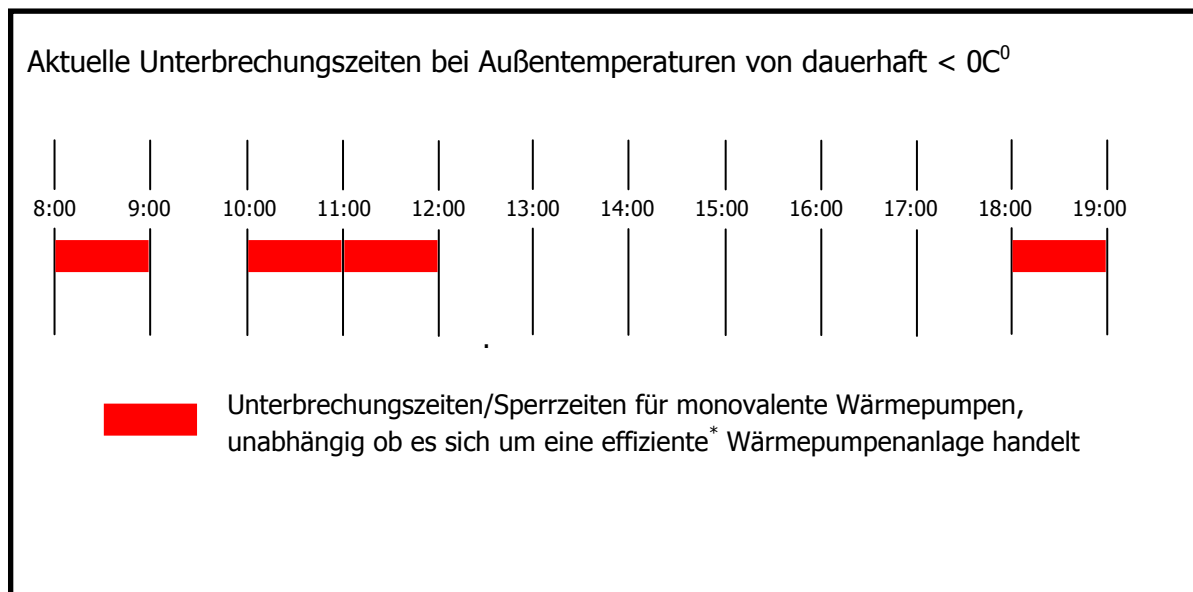

Unterbrechungszeiten/Sperrzeiten für monovalente Wärmepumpen im Versorgungsbereich der BEW Netze GmbH

Hinweise zur Verdrahtung

Bei der Installation von Wärmepumpen ist grundsätzlich darauf zu achten, dass der Anschluss für die Sperrzeiten, die durch die BEW Netze GmbH vorgegeben sind, durch den Elektroinstallateur verdrahtet wird. Dies wird durch einen Mitarbeiter der BEW Netze GmbH kontrolliert und abgenommen.

Die Grundwasserpumpe, die Soleumwälzpumpe und der Notheizstab müssen so verschaltet sein, dass sie zu den Sperrzeiten abgeschaltet werden.

Die Teile der Wärmepumpenanlage, die auf permanente Stromlieferung angewiesen sind, wie z. B. die Heizungssteuerung, werden durch den Elektroinstallateur dementsprechend verdrahtet.

Bei Ausfall der Stromversorgung und wiederkehrender Spannung muss die Wärmepumpe zeitverzögert anlaufen.

* Effizient gemäß der „allgemeinen Voraussetzung für die Förderung von effizienten Wärmepumpen“ durch die BAFA.